

1 INTRODUCCIÓN

Estas hojas de instrucciones son válidas para los cuadros de maniobra VIVO-T101 y deben ser leídas junto a los manuales de instrucciones VIVO-M101.

⚠ Tenga en cuenta las advertencias de seguridad descritas en el manual VIVO-M101.



2 DESCRIPCIÓN

El cuadro de maniobra VIVO-T101 es adecuado para instalaciones con red de alimentación trifásica y accionadores trifásicos.

Las características de los cuadros de maniobra VIVO-T101 son similares a las de los cuadros VIVO-M101, con las siguientes diferencias:

- **Se ha añadido una placa trifásica**, para permitir la conexión a la red de alimentación trifásica y a los accionadores trifásicos.
- **Se ha suprimido la regulación de par** (potenciómetro P.M.).
- **DIP8, DIP9 y DIP12 quedan sin uso** (se ha eliminado la función "paro suave", la función "anti-aplastamiento" y la función para el dispositivo de seguridad VULCAN VUS).
- **La detección mediante la fotocélula FT2 se ha modificado, pasando a ser Fotocélula en Apertura**: sólo está operativa durante la apertura, durante la cual, si se activa, la puerta se detiene y se cierra durante 2 segundos, tras lo cual, al recibir una orden de marcha, la puerta se cierra.

• **Las funciones asociadas a DIP5 se han modificado**. El impulso de retroceso/ golpe de ariete se suprime, y DIP5 pasa a controlar el comportamiento de ST1 y ST2, quedando de la siguiente manera:

Con DIP10=OFF (modo hombre presente desactivado):

- DIP5=OFF: ST1 inicia la apertura total y ST2 la apertura peatonal,
- DIP5=ON: ST1 inicia la apertura total y ST2 el cierre total.

Con DIP10=ON (modo hombre presente activado):

- DIP5=OFF: hombre presente en apertura y cierre (ST1 con pulsación mantenida abre; ST2 con pulsación mantenida cierra),
- DIP5=ON: hombre presente en cierre (ST1 con pulsación breve abre; ST2 con pulsación mantenida cierra).



3 INSTALACIÓN

Realice la instalación eléctrica como se describe en el manual de los cuadros VIVO-M101, teniendo en cuenta que para la conexión de la alimentación y de los accionadores debe seguir el esquema de la página siguiente:

☞ "Fig. 1 Conexión de la alimentación y de los accionadores".



4 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Realice la programación como se describe en el manual de los cuadros VIVO-M101, teniendo en cuenta que DIP8, DIP9 y DIP12 deben estar siempre en OFF.

⚠ **IMPORTANTE: DIP8, DIP9 y DIP12 deben estar siempre en OFF.**



5 DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS



Siga las instrucciones del manual de los cuadros VIVO-M101, teniendo en cuenta los fusibles F1, F2 y F3 de la placa trifásica (ver figura de la página siguiente).



Conexionado de la alimentación y de los accionadores

- ☞ **Instalaciones 3x400V (400V entre fases):** conectar las tres fases a las bornas R, S y T, y el neutro a la borna N.
- En las instalaciones 3x400V es obligatorio conectar el neutro en la borna N, de lo contrario podría dañarse el cuadro de maniobra.**

- ☞ **Instalaciones 3x230V (230V entre fases):** conectar las tres fases a las bornas R, S, T y puentear las bornas N y R.

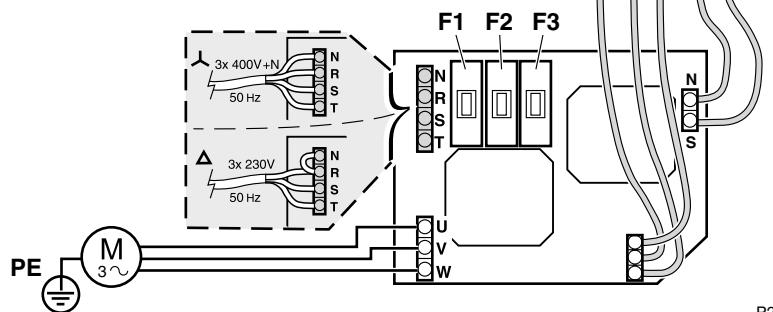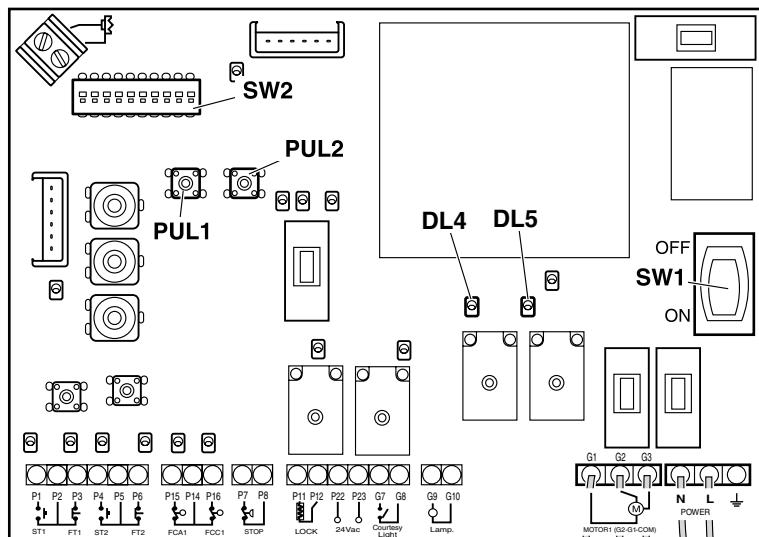

P227W

DL4	indicador abrir
DL5	indicador cerrar
PUL1	minipulsador cerrar
PUL2	minipulsador abrir
SW1	interruptor de alimentación
SW2	DIPs de programación
M	motor del accionador trifásico
U, V, W	conexiones motor accionador
PE	conexión a tierra
F1	fusible línea R (6,3A)
F2	fusible línea S (6,3A)
F3	fusible línea T (6,3A)

Conexiones entre placas	
G1	abrir
G2	cerrar
G3	común (COM)
N-N	neutro alimentación placa monofásica
S-L	línea alimentación placa monofásica

- ☞ Presionando PUL1 (cerrar), se ilumina DL5 y se activan las bornas G2 y G3.
- ☞ Presionando PUL2 (abrir), se ilumina DL4 y se activan las bornas G1 y G3.

Comprobación del sentido de giro

Presione PUL1 (abrir) y PUL2 (cerrar) para comprobar el sentido de giro del accionador. Si no es correcto, intercambie las conexiones V y W.

Fig. 1 Conexionado de la alimentación y de los accionadores

1 INTRODUCTION

Ces instructions sont valables pour les armoires de commande VIVO-T101 et doivent être lues avec les manuels d'utilisation VIVO-M101.

⚠ Lisez attentivement les avertissements de sécurité décrits dans le manuel VIVO-M101.



2 DESCRIPTION

L'armoire de commande VIVO-T101 est adaptée aux installations munies d'un réseau d'alimentation triphasé et d'actionneurs triphasés.

Les caractéristiques des armoires de commande VIVO-T101 ressemblent à celles des armoires VIVO-M101, mais il existe certaines différences :

- **Une plaque triphasée a été ajoutée** pour permettre la connexion au réseau d'alimentation triphasé et aux actionneurs triphasés.
- **La régulation de couple a été supprimée** (potentiomètre P.M.).
- **DIP8, DIP9 et DIP12 restent sans usage** (élimination de la fonction "ralentissement", de la fonction "anti-écrasement" et de la fonction pour le dispositif de sécurité VULCAN VUS).
- **La détection avec la photocellule FT2 a été modifiée. Il s'agit désormais de Photocellule en Ouverture** : elle n'est opérationnelle que pendant l'ouverture. Si elle est activée pendant celle-ci, la porte s'arrête et se ferme pendant 2 secondes. Après ce temps, elle se ferme complètement après avoir reçu un ordre.

• **Les fonctions associées à DIP5 ont été modifiées.** L'impulsion de recul/coup de bâlier est supprimée et DIP5 passe à contrôler le comportement ST1 et ST2. Le résultat est le suivant :

Avec DIP10=OFF (mode homme présent désactivé) :

- DIP5=OFF: ST1 démarre l'ouverture totale et ST2 l'ouverture piétonnière,
- DIP5=ON: ST1 démarre l'ouverture totale et ST2 la fermeture totale.

Avec DIP10=ON (mode homme présent activé) :

- DIP5=OFF : homme présent en ouverture et fermeture (ST1 avec pulsation maintenue ouvre ; ST2 avec pulsation maintenue ferme),
- DIP5=ON : homme présent en fermeture (ST1 avec pulsation courte ouvre ; ST2 avec pulsation maintenue ferme).



3 INSTALLATION

Réalisez l'installation électrique comme cela est décrit dans le manuel des armoires VIVO-M101. Pour la connexion de l'alimentation et des actionneurs, suivez le schéma de la page suivante:

☞ "Illustration 1 Connexion de l'alimentation et des actionneurs".



4 PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE

Réalisez la programmation comme cela est décrit dans la notice des armoires VIVO-M101, en sachant que DIP8, DIP9 et DIP12 doivent toujours être sur OFF.

! **IMPORTANT : DIP8, DIP9 et DIP12 doivent toujours être sur OFF.**



5 DIAGNOSTIC DE PANNE

Suivez les instructions du manuel des armoires VIVO-M101, en tenant compte des fusibles F1, F2 et F3 de la plaque triphasée (voir figure de la page suivante).



Connexion de l'alimentation et des actionneurs



☞ Installations 3x400V

(400V entre phases) : connecter les trois phases aux bornes R, S et T, et le neutre à la borne N.

❶ Dans les installations 3x400V, il est obligatoire de connecter le neutre à la borne N. Dans le cas contraire, l' armoire de commande risquerait d'être endommagée.

☞ Installations 3x230V

(230V entre phases) : connecter les trois phases aux bornes R, S, T et réaliser un pont sur les bornes N et R.

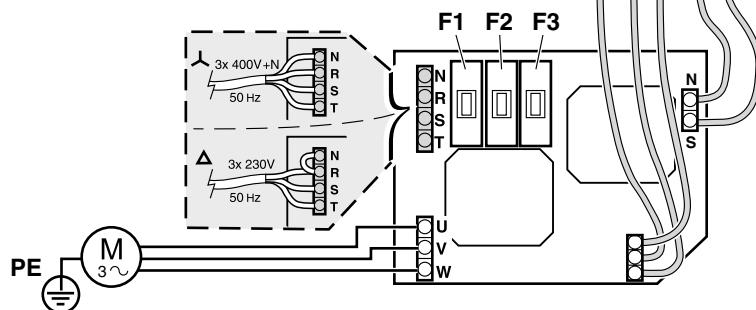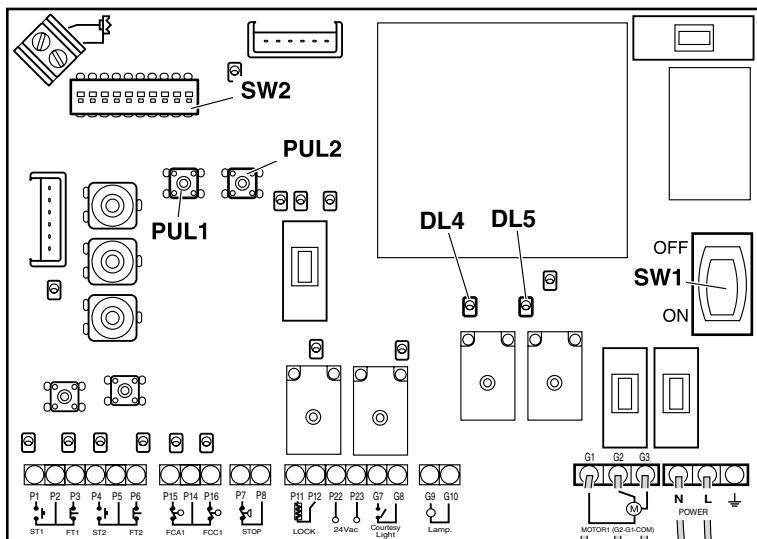

P227W

DL4	témoin ouvrir
DL5	témoin fermer
PUL1	mini-bouton fermer
PUL2	mini-bouton ouvrir
SW1	interrupteur d'alimentation
SW2	DIPs de programmation
M	moteur de l'actionneur triphasé
U, V, W	connexions moteur actionneur
PE	connexion à terre
F1	fusible ligne R (6,3A)
F2	fusible ligne S (6,3A)
F3	fusible ligne T (6,3A)

Connexions entre plaques

G1	ouvrir
G2	fermer
G3	commun (COM)
N-N	neutre alimentation plaque monophasée
S-L	ligne alimentation plaque monophasée

☞ En appuyant sur PUL1 (fermer), DL5 s'illumine et les bornes G2 et G3 s'activent.

☞ En appuyant sur PUL2 (ouvrir), DL4 s'illumine et les bornes G1 et G3 s'activent.

Vérification du sens de rotation

Appuyez sur PUL1 (ouvrir) et PUL2 (fermer) pour vérifier le sens de rotation de l'actionneur. Si ce n'est pas correct, échangez les connexions V et W.

Illustration 1 Connexion de l'alimentation et des actionneurs

Installation and programming instructions

English

1 INTRODUCTION

These instructions sheets are valid for VIVO-T101 control boards and must be read along with the VIVO-M101 instruction manuals.

⚠ Bear in mind the safety warnings set out in the VIVO-M101 manual.



2 DESCRIPTION

The VIVO-T101 control board is suitable for three-phase operators and three-phase power supply facilities.

The characteristics of the VIVO-T101 control panels are similar to VIVO-M101 control panels, with the following differences:

- **A three-phase plate has been added** for connection to the three-phase operators and three-phase power supply.
- **The torque adjustment has been eliminated** (P.M. potentiometer).
- **DIP8, DIP9 and DIP12 remain unused** (the "soft stop" function, the "anti-crush" function and the function for the VULCAN VUS safety device have been removed).
- **Detection with photocell FT2 has been modified, and is now with Photocell in Opening:** only operational during opening, during which, if enabled, the door stops and closes for 2 seconds; after this, if a key command is received, it closes.

• **The functions associated with DIP5 have been modified.** The delay pulse/ram contact is eliminated, and DIP5 is used to control the behaviour of ST1 and ST2, remaining as follows:

With DIP10=OFF (dead-man mode disabled):

- DIP5=OFF: ST1 starts total opening and ST2 pedestrian opening,
- DIP5=ON: ST1 starts total opening and ST2 total closing.

With DIP10=ON (dead-man mode enabled):

- DIP5=OFF: dead-man mode in opening and closing (with ST1 pressed down it opens; with ST2 pressed down it closes),
- DIP5=ON: dead-man mode in closing (with ST1 pressed and released it opens; with ST2 pressed down it closes).



3 INSTALLATION

Carry out the electrical installation as described in the VIVO-M101 control board manual, bearing in mind that the operators and power supply connection must be in line with the diagram on the following page:

 "Fig. 1 Power supply and operator connections".



4 PROGRAMMING AND STARTUP

Carry out the programming as described in the VIVO-M101 control board manual, bearing in mind that DIP8, DIP9 and DIP12 must always be placed in OFF.

! IMPORTANT: DIP8, DIP9 and DIP12 must always be OFF.



5 FAILURE DIAGNOSIS

Follow the instructions of the VIVO-M101 control board manual, taking into account fuses F1, F2 and F3 of the three-phase plate (see figure on the following page).



Power supply and operator connections


☞ 3x400V Facilities

(400V between phases): connect the three phases to the cable connectors R, S and T, and the neutral to cable connector N.

● In 3x400V facilities the neutral must be connected to the N cable connector, in order to prevent any damage to the control board.

☞ 3x230V Facilities

(230V between phases): connect the three phases to the cable connectors R, S and T, and bridge the cable connectors N and R.

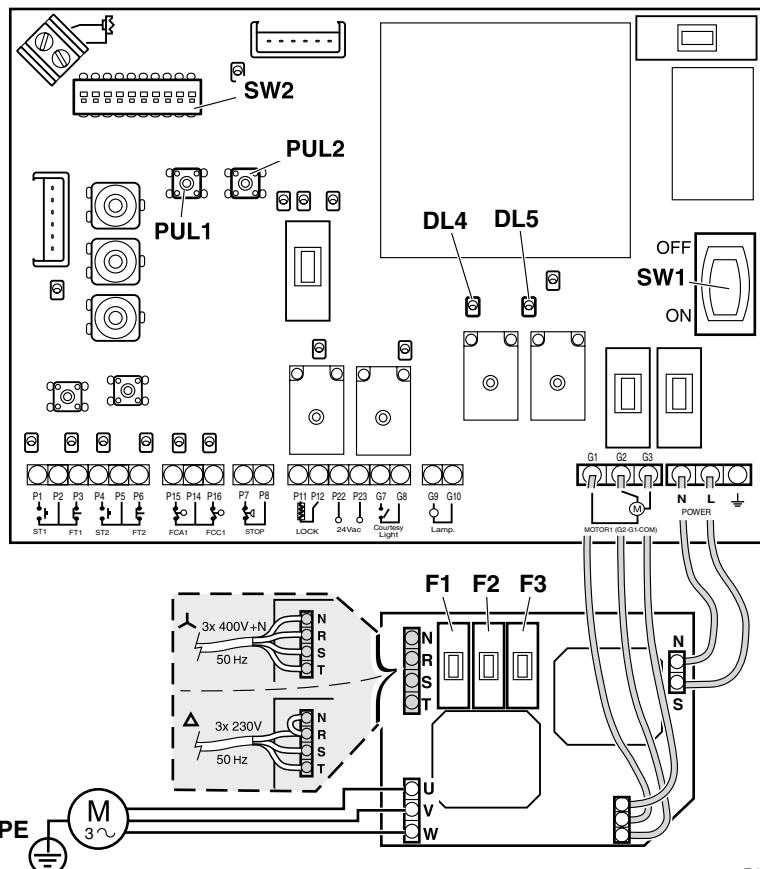

P227W

DL4	open indicator
DL5	close indicator
PUL1	close mini-pushbutton
PUL2	open mini-pushbutton
SW1	power supply switch
SW2	Programming DIPs
M	three-phase operator motor
U, V, W	operator motor connections
PE	earth connection
F1	R line fuse (6.3 A)
F2	S line fuse (6.3 A)
F3	T line fuse (6.3 A)

Connections between plates

G1	open
G2	close
G3	common (COM)
NN	single phase plate power supply
	neutral
S-L	single phase plate power supply line

☞ When pressing PUL1 (close), DL5 lights up and the G2 and G3 cable connectors are activated.

☞ When pressing PUL2 (open), DL4 lights up and the G1 and G3 cable connectors are activated.

Turning direction check

Press PUL1 (open) and PUL2 (close) to check the turning direction of the operator. If it is not correct, interchange connections V and W.

Fig. 1 Power supply and operator connections

Instruções de instalação e programação

Português

1 INTRODUÇÃO

Estas instruções são válidas para os quadros de manobra VIVO-T101 e devem ser lidas juntamente com os manuais de instruções VIVO-M101.

⚠ Ter em atenção as advertências de segurança descritas no manual VIVO-M101.



2 DESCRIÇÃO

O quadro de manobra VIVO-T101 é adequado para instalações com rede de alimentação trifásica e accionadores trifásicos.

As características dos quadros de manobra VIVO-T101 são semelhantes às dos quadros VIVO-M101, com as seguintes diferenças:

- **Adicionou-se uma placa trifásica** para permitir a ligação à rede de alimentação trifásica e aos accionadores trifásicos.
- **Supriu-se a regulação do binário** (potenciómetro P.M.).
- **DIP8, DIP9 e DIP12 ficam sem utilização** (eliminou-se a função "paragem suave", a função "anti-esmagamento" e a função para o dispositivo de segurança VULCAN VUS).
- **A detecção através da fotocélula FT2 foi alterada, passando a ser Fotocélula na Abertura:** só está operacional durante a abertura, durante a qual, se for activada, a porta pára e fecha-se durante 2 segundos; depois disto, ao receber uma ordem de funcionamento, a porta fecha-se.



• **As funções associadas a DIP5 foram alteradas.** O impulso de retrocesso/golpe de aríete é suprimido e DIP5 passa a controlar o comportamento de ST1 e ST2, ficando da seguinte forma:

Com DIP10=OFF (modo homem presente desactivado):

- DIP5=OFF: ST1 inicia a abertura total e ST2 a abertura pedonal,
- DIP5=ON: ST1 inicia a abertura total e ST2 o fecho total.

Com DIP10=ON (modo homem presente activado):

- DIP5=OFF: homem presente na abertura e no fecho (ST1 abre com pressão continuada; ST2 fecha com pressão continuada),
- DIP5=ON: homem presente no fecho (ST1 abre com pressão breve; ST2 fecha com pressão continuada).

3 INSTALAÇÃO

Realize a instalação eléctrica conforme é descrito no manual dos quadros VIVO-M101, tendo em atenção que para a ligação da alimentação e dos accionadores deve seguir o esquema da página seguinte:

☞ "Fig. 1 Ligação da alimentação e dos accionadores".



4 PROGRAMAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Realize a programação conforme é descrito no manual dos quadros VIVO-M101, tendo em atenção que DIP8, DIP9 e DIP12 devem estar sempre no OFF.

! **IMPORTANTE: DIP8, DIP9 e DIP12 devem estar sempre no OFF.**



5 DIAGNÓSTICO DE AVARIAS

Siga as instruções do manual dos quadros VIVO-M101, tendo em atenção os fusíveis F1, F2 e F3 da placa trifásica (ver figura da página seguinte).



Ligaçāo da alimentaçāo e dos accionadores



☞ Instalações 3x400V

(400V entre fases): ligar as três fases aos terminais R, S e T e o neutro ao terminal N.

● Nas instalações 3x400V é obrigatório ligar o neutro ao terminal N, caso contrário pode danificar o quadro de manobra.

☞ Instalações 3x230V

(230V entre fases): ligar as três fases aos terminais R, S, T e pôr em derivação os terminais N e R.

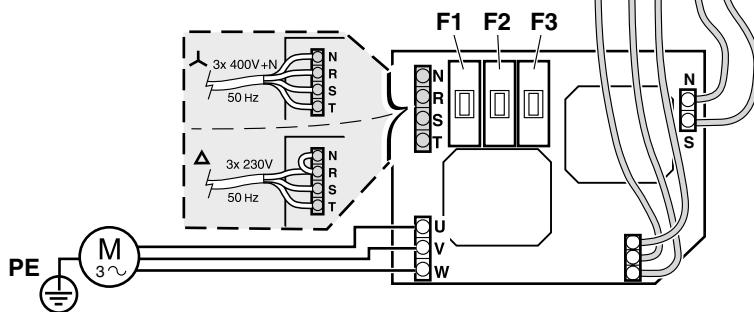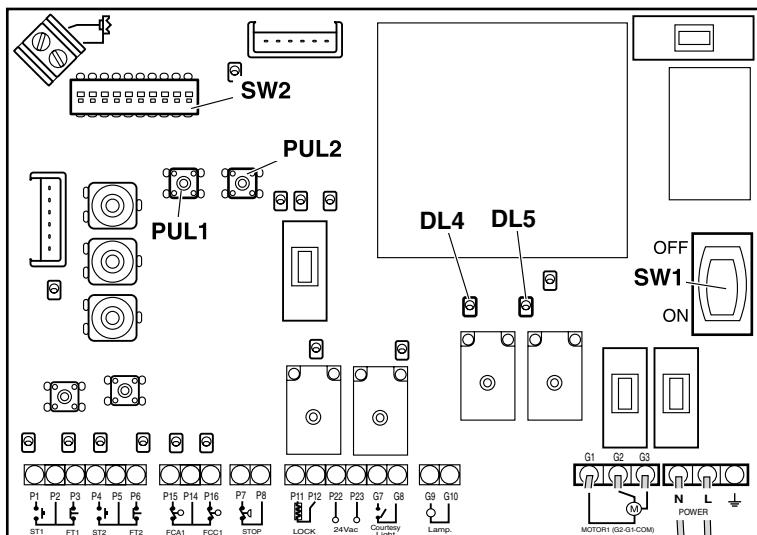

P227W

DL4	indicador abrir
DL5	indicador fechar
PUL1	mini-botāo fechar
PUL2	mini-botāo abrir
SW1	interruptor de alimentaçāo
SW2	DIPs de programação
M	motor do accionador trifásico
U, V, W	ligações motor accionador
PE	ligação à terra
F1	fusível linha R (6,3A)
F2	fusível linha S (6,3A)
F3	fusível linha T (6,3A)

Ligaçāes entre placas

G1	abrir
G2	fechar
G3	comum (COM)
N-N	neutro alimentaçāo placa monofásica
S-L	linha alimentaçāo placa monofásica

☞ Ao pressionar PUL1 (fechar), DL5 ilumina-se e activam-se os terminais G2 e G3.

☞ Ao pressionar PUL2 (abrir), DL4 ilumina-se e activam-se os terminais G1 e G3.

Verificaçāo do sentido de rotaçāo

Pressione PUL1 (abrir) e PUL2 (fechar) para verificar se o sentido de rotaçāo do accionador estā correcto. Se não estiver troque as ligações V e W.

Fig. 1 Ligação da alimentaçāo e dos accionadores

1 EINLEITUNG

Diese Anleitung gilt für die Steuerungen VIVO-T101 und muss zusammen mit den Bedienungsanleitungen VIVO-M101 gelesen werden.

⚠ Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung VIVO-M101.



2 BESCHREIBUNG

Die Steuerung VIVO-T101 kann für Anlagen mit Dreiphasen-Stromnetz und Dreiphasenantrieben verwendet werden.

Die Eigenschaften der Steuerungen VIVO-T101 sind ähnlich denen der Steuerungen VIVO-M101, wobei die folgenden Unterschiede bestehen:

- **Es wurde eine Dreiphasenplatte hinzugefügt**, um den Anschluss an das Drehstromnetz und die Drehstromantriebe zu ermöglichen.
- **Auf die Drehmomentregulierung wurde verzichtet** (Potentiometer P.M.).
- **DIP8, DIP9 und DIP12 werden nicht verwendet** (es wurden die Funktionen "Soft-Stopp", "Quetschschutz" und die Funktion für die Sicherheitsvorrichtung VULCAN VUS entfernt).
- **Die Erkennung per Lichtschranke FT2 wurde verändert und ist jetzt Lichtschranke beim Öffnen**: Sie ist nur während des Öffnens betriebsbereit. Wird sie während des Öffnens aktiviert, hält das Tor an und wird 2 Sekunden lang geschlossen. Wird danach ein Betriebsbefehl erteilt, schließt es sich ganz.

• **Die DIP5 zugewiesenen Funktionen wurden verändert**. Der Rückfahrimpuls/ Druckstoß wird entfernt, und DIP5 steuert jetzt das Verhalten von ST1 und ST2 wie folgt:

Bei DIP10=OFF (Totmannbetrieb deaktiviert):

- DIP5=OFF: ST1 startet die Gesamtöffnung und ST2 die Teilöffnung,
- DIP5=ON: ST1 startet die Gesamtöffnung und ST2 das vollständige Schließen.

Bei DIP10=ON (Totmannbetrieb aktiviert):

- DIP5=OFF: Totmannbetrieb beim Öffnen und Schließen (Gedrückt halten von ST1: Öffnen; Gedrückt halten von ST2: Schließen),
- DIP5=ON: Totmannbetrieb beim Schließen (kurzes Drücken von ST1: Öffnen; Gedrückt halten von ST2: Schließen).



3 MONTAGE

Führen Sie die elektrische Installation wie in der Anleitung der Steuerungen VIVO-M101 angegeben durch. Beachten Sie dabei, dass für den Anschluss des Stromnetzes und der Antriebe das Schema auf der folgenden Seite befolgt werden muss:

☞ "Fig. 1 Anschluss von Stromversorgung und Antrieben".



4 PROGRAMMIERUNG UND INBETRIEBNAHME

Führen Sie die Programmierung wie in der Anleitung der Steuerungen VIVO-M101 beschrieben durch. Beachten sie dabei, dass DIP8, DIP9 und DIP12 immer auf OFF stehen müssen.

⚠ **WICHTIGER HINWEIS: DIP8, DIP9 und DIP12 müssen immer auf OFF stehen.**



5 FEHLERSUCHE

Befolgen Sie die Anweisungen in der Betriebsanleitung der Steuerungen VIVO-M101. Achten Sie dabei auf die Sicherungen F1, F2 und F3 der Dreiphasenplatte (siehe Abbildung auf der folgenden Seite).



Anschluss von Stromversorgung und Antrieben



3x400V Anlagen

(400V zwischen Phasen): Die drei Phasen an die Klemmen R, S und T, und den Nullleiter an die Klemme N anschließen.

Bei 3x400V Anlagen muss der Nullleiter unbedingt an die Klemme N angeschlossen werden; andernfalls kann es zu Schäden an der Steuerung kommen.

3x230V Anlagen

(230V zwischen Phasen): Die drei Phasen an die Klemmen R, S, T anschließen und die Klemmen N und R überbrücken.

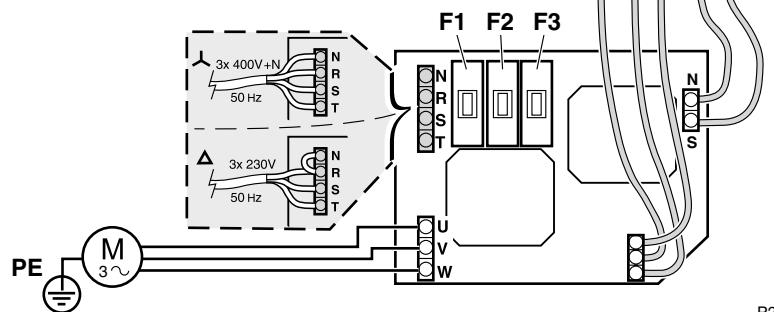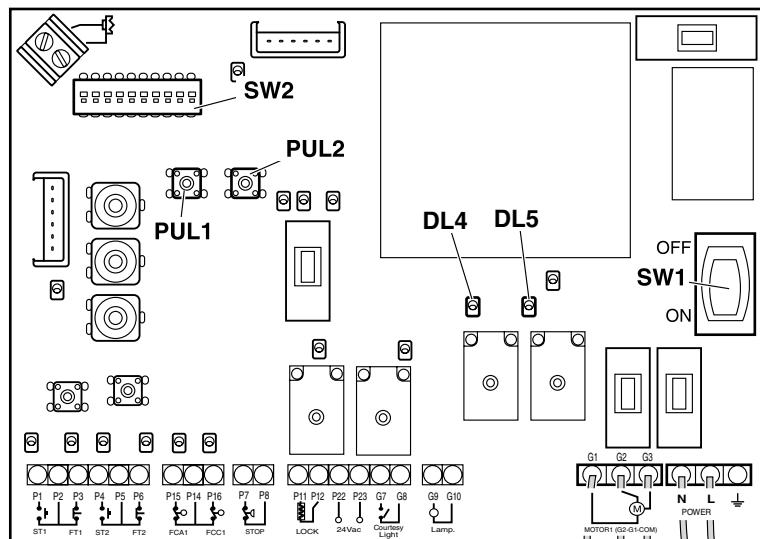

P227W

DL4	Anzeige Öffnen
DL5	Anzeige Schließen
PUL1	Mini-Drucktaster Schließen
PUL2	Mini-Drucktaster Öffnen
SW1	Stromschalter
SW2	DIP-Schalterprogrammierung
M	Motor des Dreiphasenantriebs
U, V, W	Anschlüsse Motor Antrieb
PE:	Erdanschluss
F1	Leitungssicherung R (6,3A)
F2	Leitungssicherung S (6,3A)
F3	Leitungssicherung T (6,3A)

Anschlüsse zwischen Platten

G1	Öffnen
G2	Schließen
G3	Gemeinsamer Anschluss (COM)
N-N	Nullleiter Stromversorgung
	Einphasenplatte
S-L	Stromleitung Einphasenplatte

■ Durch Drücken von PUL1 (Schließen) leuchtet DL5 auf und es werden die Klemmen G2 und G3 aktiviert.

■ Durch Drücken von PUL2 (Öffnen) leuchtet DL4 auf und es werden die Klemmen G1 und G3 aktiviert.

Überprüfung der Drehrichtung

Drücken Sie PUL1 (Öffnen) und PUL2 (Schließen), um die Drehrichtung des Antriebs zu prüfen. Sollte diese nicht korrekt sein, tauschen Sie die Anschlüsse V und W aus.

Fig. 1 Anschluss von Stromversorgung und Antrieben

1 INTRODUCERE

Aceste fișe de instrucțiuni sunt valabile pentru panourile de comandă și control VIVO-T101 și trebuie să fie citite împreună cu manualele de instrucțiuni VIVO-M101.

⚠ Tineți cont de avertisamentele de securitate descrise în manualul VIVO-M101.



2 DESCRIERE

Panoul de comandă și control VIVO-T101 este adekvat pentru instalațiile prevăzute cu rețea de alimentare trifazată și elemente de acționare trifazate.

Caracteristicile panourilor de comandă și control VIVO-T101 sunt similare cu cele ale panourilor de comandă și control VIVO-M101, cu următoarele diferențe:

- S-a adăugat o placă trifazică**, pentru a permite conectarea la rețeaua de alimentare trifazică și la dispozitivele de acționare trifazice.
- S-a îndepărtat cuplul de reglare** (potențiometrul P.M.).
- DIP8, DIP9 și DIP12 nu se mai folosesc** (s-a eliminat funcția de "oprire moale", funcția de protecție "anti-strivire" și funcția pentru dispozitivul de siguranță VULCAN VUS).
- Detectarea prin intermediul fotocelulei FT2 s-a modificat, devenind Fotocelula la Deschidere**: este operațională numai în momentul deschiderii, în timpul căreia, dacă se activează, poarta se oprește și se închide timp de 2 secunde, după care, când primește comanda de funcționare, poarta se închide.



• **Funcțiile asociate cu DIP5 s-au modificat.** Impulsul de recul/șocul hidraulic dispare, și DIP5 începe să controleze comportamentul ST1 și ST2, rămânând astfel:

Cu DIP10=OFF (mod de "om mort" dezactivat):

- DIP5=OFF: ST1 inițiază deschiderea totală și ST2 pe cea pietonală,
- DIP5=ON: ST1 inițiază deschiderea totală și ST2 închiderea totală.

Cu DIP10=ON (mod de "om mort" activat):

- DIP5=OFF: "om mort" la deschidere și închidere (dacă se menține apăsat ST1 deschide; dacă se menține apăsat ST2 închide),
- DIP5=ON: "om mort" la închidere (dacă se apăsa scurt ST1 deschide; dacă se menține apăsat ST2 închide).

3 INSTALAREA

Realizați instalația electrică descrisă în manualul panoului de comandă și control VIVO-M101, având în vedere că realizarea conexiunii elementelor de acționare și a sursei de alimentare trebuie să se facă în conformitate cu schema de pe pagina următoare:



☞ "Fig. 1 Conexiunile sursei de alimentare și ale elementelor de acționare".

4 PROGRAMAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Realizați programarea urmând descrierea din manualul despre panourile VIVO-M101, ținând seama că DIP8, DIP9 și DIP12 trebuie să fie mereu în poziția OFF.

❗ **IMPORTANT: DIP8, DIP9 și DIP12 trebuie să fie mereu în poziția OFF.**



5 DIAGNOSTICAREA DEFECTIUNILOR

Urmați instrucțiunile din manualul panoului de comandă și control VIVO-M101, având în vedere siguranțele F1, F2 și F3 ale plăcii trifazate (a se vedea figura de pe următoarea pagină).



Conexiunile sursei de alimentare și ale elementelor de acționare



Instalații 3x400V

(400V între faze): conectați cele trei faze la bornele R, S și T, iar neutru la borna N.

În instalațiile 3x400V neutrul trebuie să fie conectat la borna N, pentru a preveni orice deteriorare a panoului de comandă și control.

Instalații 3x230V

(230V între faze): conectați cele trei faze la bornele R, S și T, și realizați o punte la bornele N și R.

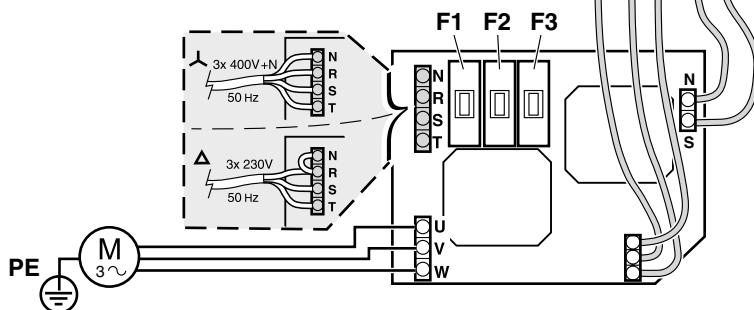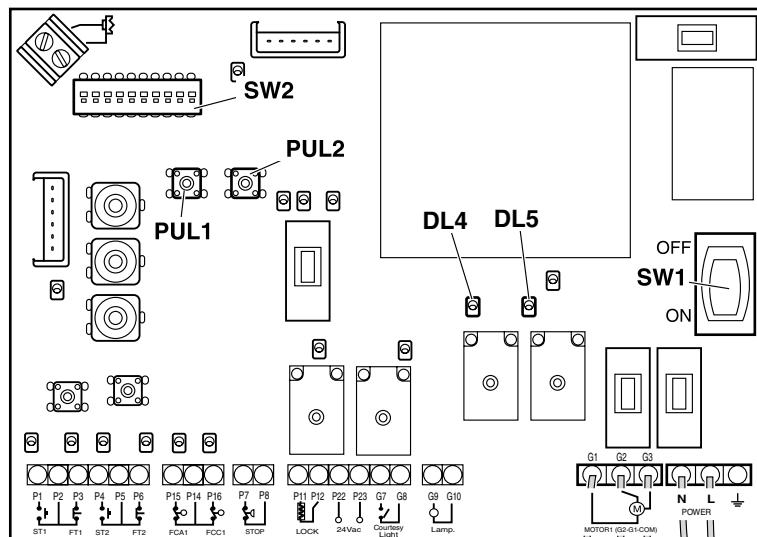

P227W

DL4	indicator deschidere
DL5	indicator închidere
PUL1	mini-buton închidere
PUL2	mini-buton deschidere
SW1	întrerupător sursă de alimentare
SW2	DIP-uri de programare
M	motor trifazat al elementului de acționare
U, V, W	conexiunile motorului elementului de acționare
PE	conexiune de împământare
F1	siguranță linia R (6,3 A)
F2	siguranță linia S (6,3 A)
F3	siguranță linia T (6,3 A)

Conexiunile dintre plăci

G1	deschidere
G2	închidere
G3	comun (COM)
NN	neutru sursă de alimentare placă monofazată
S-L	linie de alimentare placă monofazată

■ Când se apasă PUL1 (închidere), DL5 se aprinde și bornele G2 și G3 sunt activate.

■ Când se apasă PUL2 (deschidere), DL4 se aprinde și bornele G1 și G3 sunt activate.

Verificarea sensului de rotație:

Apăsați PUL1 (deschidere) și PUL2 (închidere) pentru a verifica sensul de rotație al elementului de acționare. Dacă acesta nu este corect, interschimbați conexiunile V și w.

Fig. 1 Conexiunile sursei de alimentare și ale elementelor de acționare

1 ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите таблици с инструкции са приложими за контролни платки VIVO-T101 и трябва да се четат заедно с инструкциите за работа за VIVO-M101.

⚠ Трябва да се имат предвид предупрежденията за безопасност, посочени в ръководството за VIVO-M101.



2 ОПИСАНИЕ

Контролната платка VIVO-T101 е подходяща за трифазни оператори и оборудване с трифазно електрическо захранване.

Характеристиките на контролните панели VIVO-T101 са сходни с тези на контролните панели VIVO-M101, със следните разлики:

- Добавена е трифазна плата**, която служи за свързване към трифазното електрическо захранване и трифазните оператори.
- Отстранен е контролът на въртящия момент** (потенциометър Р.М.).
- DIP8, DIP9 и DIP12 остават неизползвани** (отстранени са функциите „плавно спиране“ и „против притискане“, както и функцията за защитното устройство VULCAN VUS).
- Отчитането с фотоклетката FT2 е променено и е заместено с отчитане с фотоклетка при отваряне**: работи само при отваряне; ако се активира по време на отваряне, вратата се задържа и се затваря в продължение на 2 секунди, след което, при получаване на команда за движение, вратата се затваря.



• **Променени са функциите, свързани с DIP5.** Импулсът за ход назад/ хидравличен удар се премахва, а DIP5 остава да контролира поведението на ST1 и ST2, което се извършва както следва:

При DIP10=OFF (деактивиран режим присъствие на човек):

- DIP5=OFF: ST1 започва пълното отваряне, а ST2 отварянето за пешеходци,
- DIP5=ON: ST1 започва пълното отваряне, а ST2 пълното затваряне.

При DIP10=ON (активиран режим присъствие на човек):

- DIP5=OFF: присъствие на човек при отваряне и затваряне (ST1 отваря при натискане със задържане; ST2 затваря при натискане със задържане),
- DIP5=ON: присъствие на човек при затваряне (ST1 отваря при кратко натискане; ST2 затваря при натискане със задържане).

3 МОНТАЖ



Направете електрическата инсталация както е описано в ръководството за контролната платка VIVO-M101, като имате предвид, че операторите и връзката за електрическо захранване трябва да съответстват на схемата на следата страница:

☞ “Фиг. 1 Връзки на електрическото захранване и на операторите”.

4 ПРОГРАМИРАНЕ И ПУСК



Изпълнете програмирането както е описано в ръководството за контролните панели VIVO-M101, като не забравяте, че DIP8, DIP9 и DIP12 трябва винаги да са в положение OFF (изкл.).

❗ **ВАЖНО: DIP8, DIP9 и DIP12 винаги трябва да са в положение OFF (изкл.).**

5 УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТ




Следвайте инструкциите на ръководството за контролната платка VIVO-M101, като вземете под внимание предпазители F1, F2 и F3 на трифазната платка (вж. фигураната на следващата страница).

Връзки на електрическото захранване и на операторите

☞ Оборудване 3x400V (400V между фазите): свържете трите фази към проводникови клеми R, S и T, а нулата към проводникова клема N.

! При оборудването 3x400V нулата трябва да се свърже към проводникова клема N, за да се предотврати повреда на контролната платка.

☞ Оборудване 3x230V (230V между фазите): свържете трите фази към проводникови клеми R, S и T и свържете с мостче проводникovi клеми N и R.

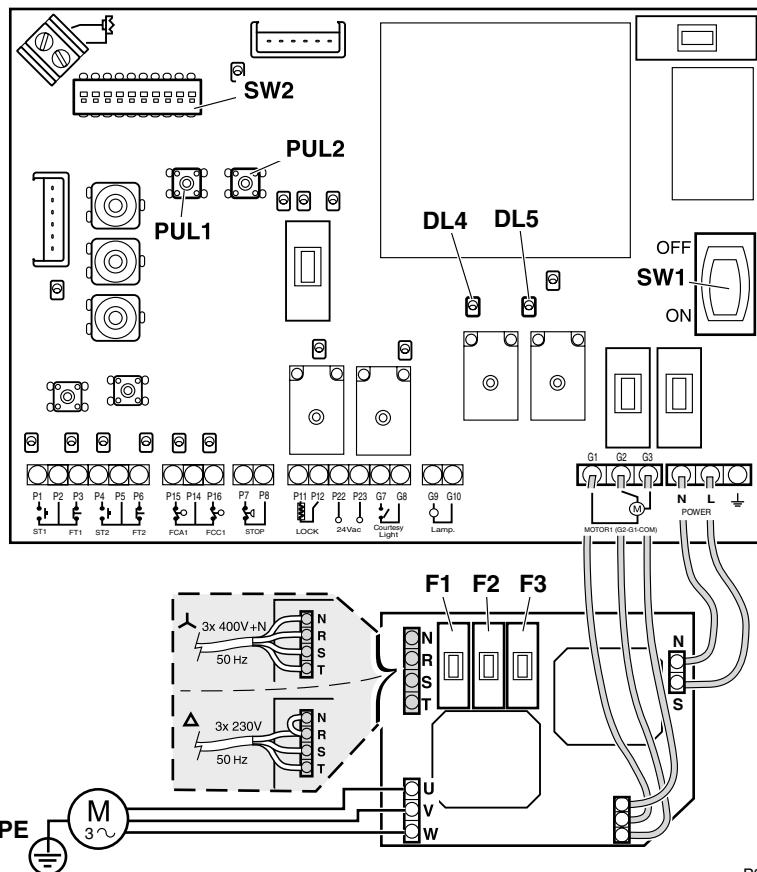

P227W

DL4	индикатор отворено
DL5	индикатор затворено
PUL1	минибутоン затваряне
PUL2	минибутоон отваряне
SW1	прекъсвач за захранване
SW2	Програмиращи DIP
M	мотор за трифазен оператор
U, V, W	връзки към мотор на оператор
PE	връзка заземяване
F1	предпазител за линия R (6.3 A)
F2	предпазител за линия S (6.3 A)
F3	предпазител за линия T (6.3 A)

Връзки между платки

G1	отворено
G2	затворено
G3	общи (COM)
NN	еднофазна платка за захранващо напрежение с нулева фаза
S-L	линия на захранващо напрежение с еднофазна платка

- ☞ При натискане на PUL1 (затваряне) DL5 светва и се активират проводникови клеми G2 и G3.**
- ☞ При натискане на PUL2 (отваряне) DL4 светва и се активират проводникови клеми G1 и G3.**

Проверка за смяна на посоката

Натиснете PUL1 (отворено) и PUL2 (затворено), за да проверите смяната на посоката на оператора. Ако не е правилна, разменете връзки V и W.

Фиг. 1 Връзки на електрическото захранване и на операторите

المقدمة**1**

▲ عليك بالأخذ في الاعتبار تنبیهات الأمان الموصوفة في الدليل .**VIVO-M101**

صفحات التعليمات هذه صالحة للوحات التحكم VIVO-T101 و يجب أن يتم قرائتها مع دلائل تعليمات .**VIVO-M101**

الوصف**2**

- الوظائف المرتبطة بـ **DIP5** تم تعديليها. نص التراجع / ضربة المطرقة يتم حذفها ، و **DIP5** يتحول للتحكم في سلوك **ST1** و **ST2** و يصبح بالطريقة الآتية:
- مع **OFF = DIP10** (نمط الرجل الحاضر غير مُفعّل): **OFF = DIP5** – **ST1**: **OFF = DIP5** – **ST2**: يبدأ الفتح الكلي و فتح المُشاة
- مع **ON = DIP10** (نمط الرجل الحاضر مُفعّل): **OFF = DIP5** – **ST1**: **OFF = DIP5** – **ST2**: رجل حاضر عند الفتح و الغلق (مع الحفاظ على **ST1** مضغوطاً يفتح ، و مع الحفاظ على **ST2** مضغوطاً يُغلق)
- **ST1 = ON**: رجل حاضر عند الغلق (مع **ST1** مضغوطاً لمدة قصيرة يفتح و مع الحفاظ على **ST2** مضغوطاً يُغلق)

لوحة التحكم VIVO-T101 تكون مناسبة لتركيبات ذات شبكة تغذية ثلاثة الأطوار و مشغلات ثلاثة الأطوار.

خصائص لوحات التحكم VIVO-T101 تكون مشابهة لخصائص لوحات التحكم VIVO-M101 مع الاختلافات التالية:

- تمت إضافة لوحة ثلاثة الأطوار للسماح بالاتصال بشبكة التغذية ثلاثة الأطوار و بالمُشغلات ثلاثة الأطوار.
- تم حذف ضبط العزم (مقياس الجهد P.M.).
- **DIP8** و **DIP9** و **DIP12** تبقى بلا استخدام (تم إزالة الوظيفة "توقف مُباطئ" و الوظيفة "مضاد للسحق" و الوظيفة لجهاز الأمان **VULCAN VUS**).
- الرصد بواسطة الخلية الكهروضوئية **FT2** تم تعديليها ، لكي تكون خلية كهروضوئية في الفتح: فقط تكون فعالة خلال الفتح و أثناءه لو تم تشغيلها تتوقف البوابة و يتم غلقها خلال ثانتين ، و بعدها عند استقبال أمر الحركة يتم غلق البوابة.

التركيب**3**

▲ "شكل 1 توصيل التغذية و المشغلات".

قم بعمل التركيبات الكهربائية كما هو موصوف في دليل اللوحات **VIVO-M101** ، مع الأخذ بالاعتبار أنه لتوصيل التغذية و المشغلات يجب متابعة مخطط الصفحة التالية:

البرمجة و بدء العمل**4**


● هام: **DIP8** و **DIP9** و **DIP12** يجب أن يكونوا دائمًا في وضع **OFF**.

قم بعمل البرمجة كما هو موصوف في دليل لوحات التحكم **VIVO-M101** ، مع الأخذ في الاعتبار أن **DIP8** و **DIP9** و **DIP12** يجب أن يكونوا دائمًا في وضع **OFF**.

تشخيص الأعطال**5**

اتبع تعليمات دليل اللوحات **VIVO-M101** مع الأخذ بالاعتبار الصمامات المُنchorة **F1** و **F2** و **F3** للوحدة ثلاثة الأطوار (انظر الشكل بالصفحة التالية).

توصيل التغذية و المُشَغَّلات

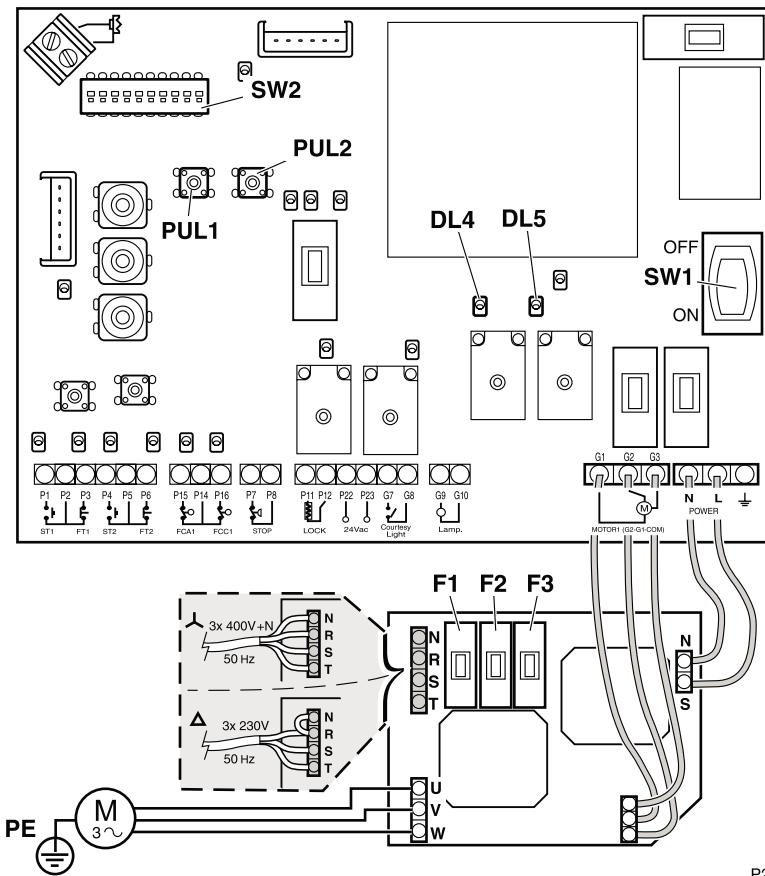

تركيبات 400x3 فولت (400 فولت)
 بين المراحل:

وصل الثلاث مراحل بالمحطات R و S ، ووصل المحايد بالمحطة N.

تركيبات 230x3 فولت (230 فولت)
 بين المراحل:

وصل الثلاث مراحل إلى المحطات R و S و عمل كوبري بين المحطات N و R.

مُؤشر فتح	DL4	فتح	G1
مُؤشر إغلاق	DL5	إغلاق	G2
زر إغلاق صغير	PUL1	مشترك (COM)	G3
زر فتح صغير	PUL2	مُحايد تغذية لوحة أحادية الأطوار	N-N
زر قطع تيار التغذية	SW1	خط تغذية لوحة أحادية الأطوار	S-L
البرمجة DIPs	SW2		
مُحرك المشغل ثلاثي الأطوار	M		
وصلات مُحرك المشغل	U, V, W		
وصلة أرضية	PE		
(A 6,3) R خط صمام منصهر	F1		
(A 6,3) S خط صمام منصهر	F2		
(A 6,3) T خط صمام منصهر	F3		

● بضغط PUL1 (إغلاق) يتم إضافة DL5 و تفعيل المحطات G2 و G3.

● بضغط PUL2 (فتح) يتم إضافة DL4 و تفعيل المحطات G1 و G3.

للتحقق من اتجاه الدوران

قم بضغط PUL1 (فتح) و PUL2 (إغلاق) للتحقق من اتجاه دوران المُشَغَّل. لو أنه غير صحيح ، قم بتبديل الوصلات V و W.

شكل 1 توصيل التغذية و المُشَغَّلات.